



E.S.

GROUPÉ DENAMUR

INSTRUCTIONS LOCALES N° 111 - 165 - 18.

Surface : 0,45 m²

Approuvé, J.P. P.E.S

Approuvé, J.P. P.E.S

14-9-1971

ST VINCENT-BELLEFONTAINE


BLOCK 37.

SCHEMA ANNEXE A L'INSTRUCTION LOCALE


MODIFICATIONS

DATES	MODIFICATIONS	SIGNATURES
12.3.73	L. Hiron et J. Signaux.	
18.5.73	AN vers A	
11.3.73	AVIS 48, E.S. 1974	
16.3.73	Numérotage des aiguillages.	
8.6.73	Relocations téléphonique (à la suite publication)	
14.12.73	PN 17 : suppression de lampes blanches - détection de tar. simple vert.	
30.11.81	Man. électrique des clés (cassiers côté V.I. 16)	

1. Schéma des voies et TCO.

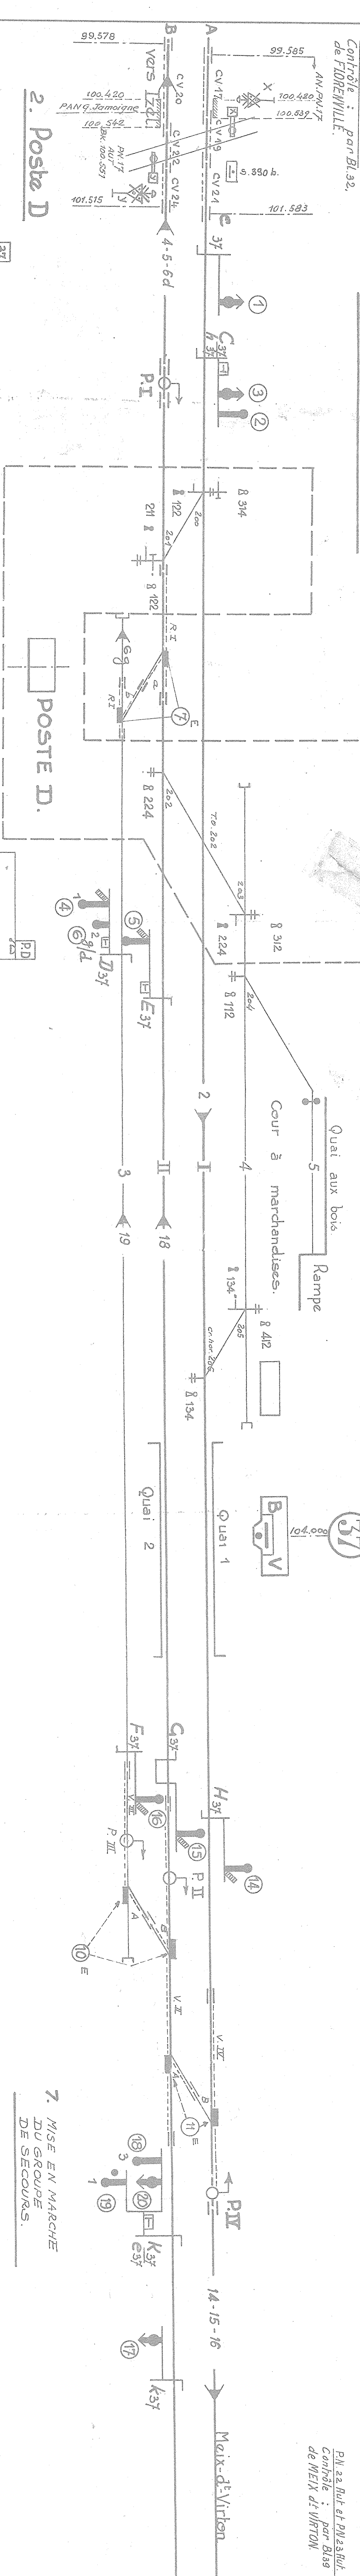

2. Poste D

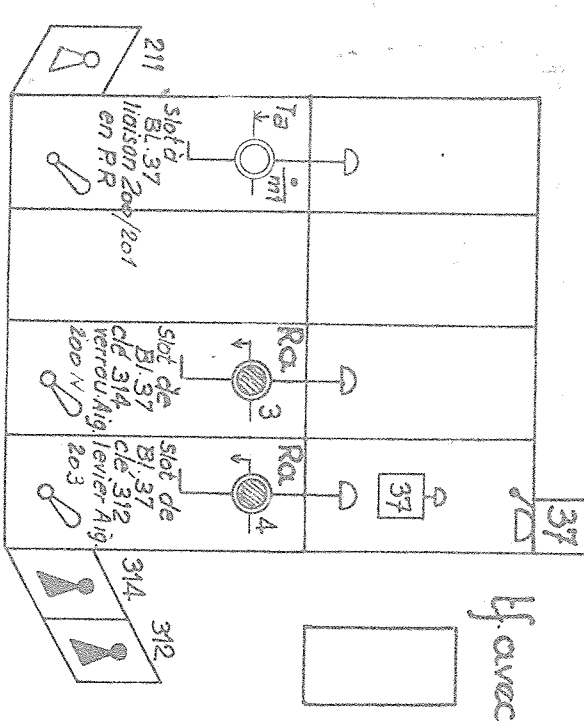


3. Casier des clés

Clé en service	Clés de réserve plombées.
112	112
	122
	134
	214
	224
	312
	314
	412
	414
	416
	418
	420
	422
	424
	426
	428
	430
	432
	434
	436
	438
	440
	442
	444
	446
	448
	450


4. Bâti

Clé de R.I.Z.	Fusibles man. et cont. st. 3, 5, 8, 10, 15, 20
1	112
2	122
3	134
4	214
5	224
6	312
7	314
8	412
9	414
10	416
11	418
12	420
13	422
14	424
15	426
16	428
17	430
18	432
19	434
20	436


5. Gaine vitrée

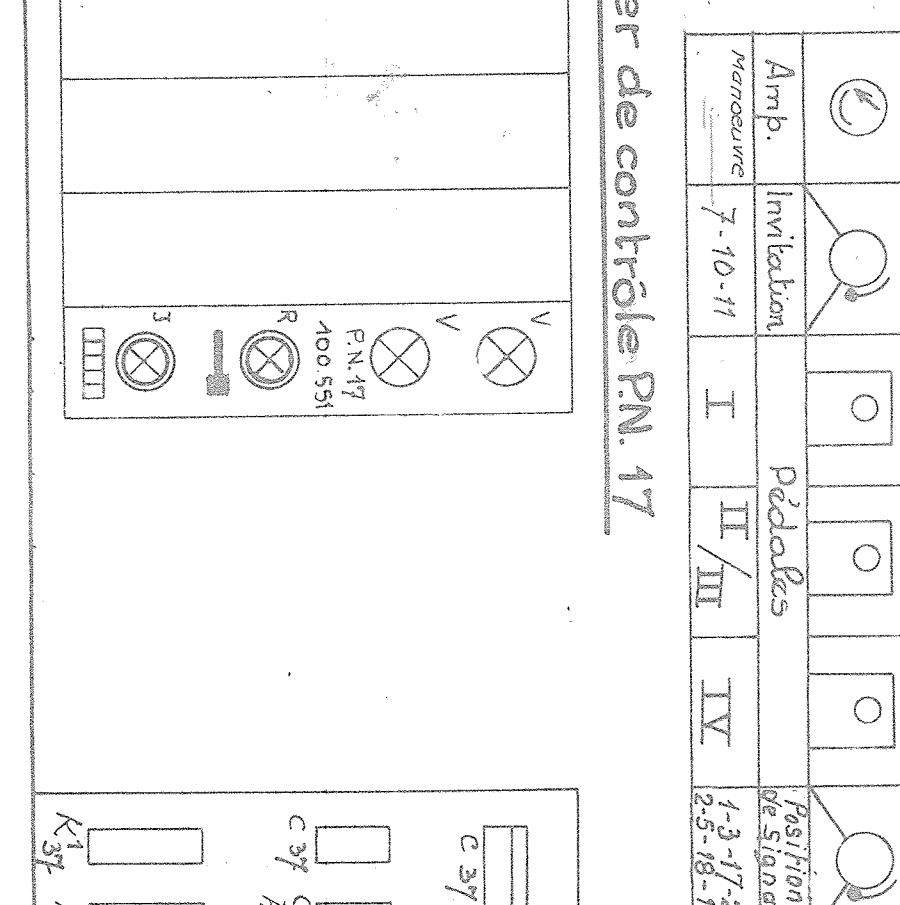

6. Boîtier de contrôle PN 17

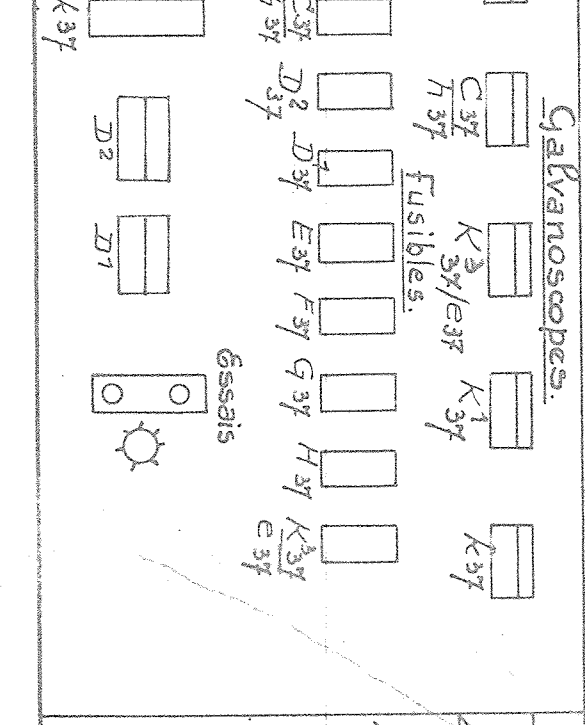

7. Mise en marche du groupe de secours

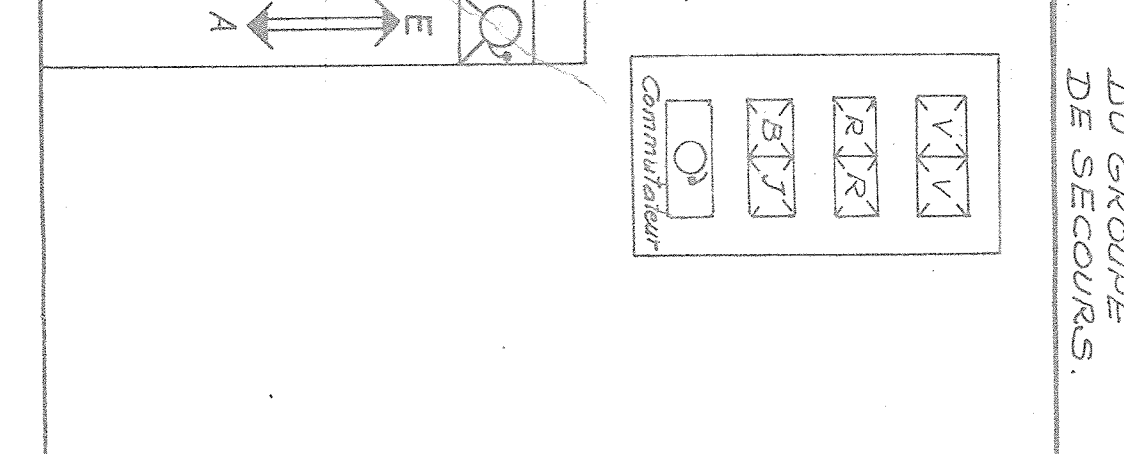

8. Relations téléphoniques

